


Water Treatment Process

Our number one goal is to provide Miami-Dade County residents, visitors and businesses with a safe and dependable supply of high quality drinking water.

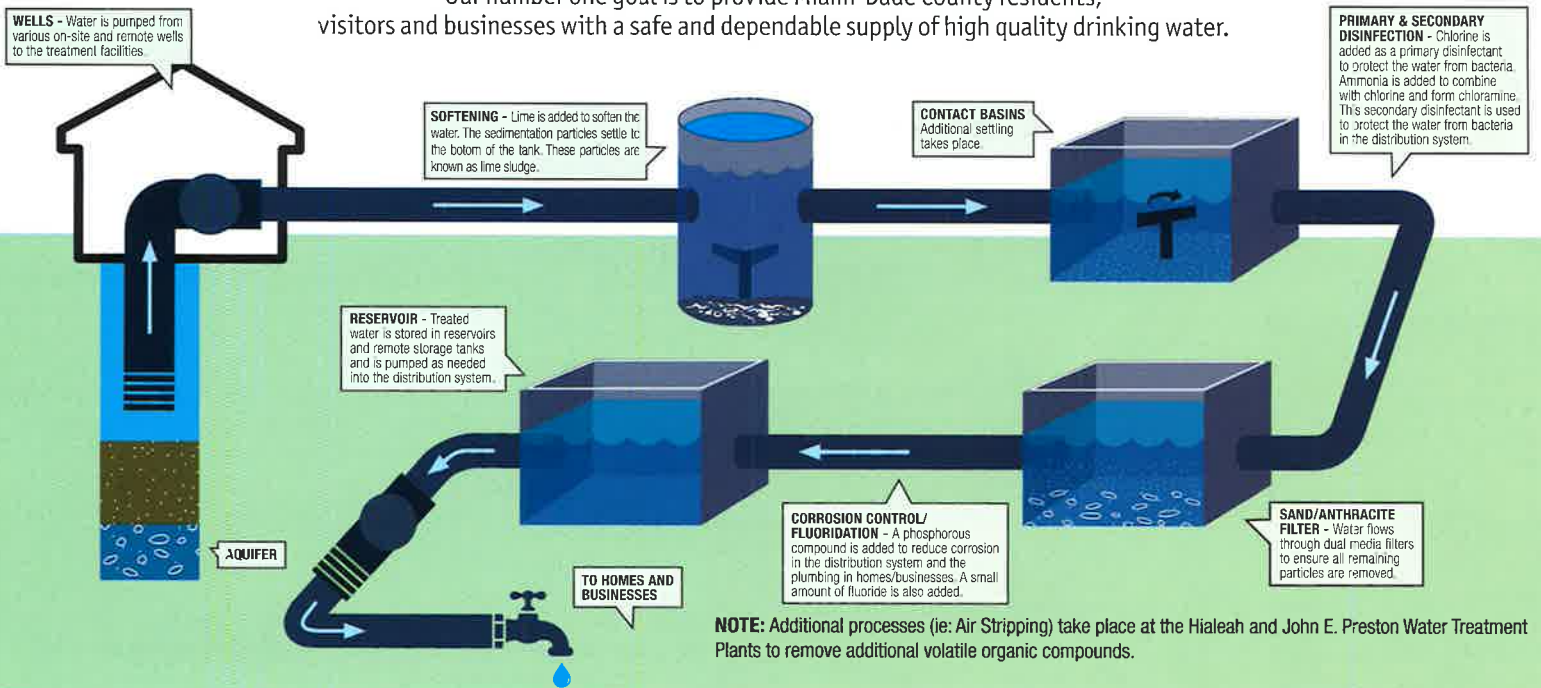

How Our Water Is Treated

The Department operates three regional water treatment plants: Alexander Orr, Jr., John E. Preston and Hialeah. There are five smaller water treatment plants which make up the South Dade Water Supply System and The Hialeah Reverse Osmosis Water Treatment Plant.

The Alexander Orr, Jr. Water Treatment Plant

Water from the Alexander Orr, Jr. plant receives lime treatment to reduce hardness, and is then fluoridated, disinfected and filtered. This plant withdraws water from the Biscayne Aquifer. The Alexander Orr, Jr. Plant serves customers who live south of SW 8 Street to about SW 264 Street. For water quality questions, call 786-552-4181.

The Hialeah & John E. Preston Water Treatment Plants

Water from these other two regional water treatment plants—Hialeah and John E. Preston—comes solely from the Biscayne Aquifer. Together with the Alexander Orr, Jr. plant, all three plants supply treated water to a common distribution system, running throughout most of Miami-Dade County.

In general, the Hialeah and John E. Preston Plants treat water that is supplied to residents who live north of SW 8 Street up to the Miami-Dade/Broward Line. Water from the Hialeah plant is treated similarly to that from the Alexander Orr, Jr. plant, plus fluoridation and the addition of air stripping to remove volatile organic compounds.

Because source water supplied to the John E. Preston plant has a higher level of naturally occurring organic materials than the water at the other plants, it goes through a slightly different process called enhanced softening. It is disinfected, fluoridated and filtered, then it goes through air stripping towers that remove volatile organic compounds. This process has the added benefit of reducing the yellow tint once present in water supplied by the Preston plant. For water quality questions, call 786-552-4738.

The Hialeah Reverse Osmosis Water Treatment Plant Supply System

The City of Hialeah and Miami-Dade County provide water to the residents of the City of Hialeah and the County's NW service area from the Reverse Osmosis Water Treatment Plant (ROWTP) Supply System. The plant draws source water from the Upper Floridan Aquifer, which is a 1,400 foot deep, brackish groundwater alternative to the Biscayne Aquifer.

The plant consists of six groundwater wells and associated pipelines. The initial phase provides 7.5 million gallons a day (MGD) production capacity, of which 3.75 MGD go into the City's distribution system and 3.75 MGD go into the County's distribution system.

Prior to the reverse osmosis process, the brackish water is pretreated or conditioned to adjust the chemical properties of the water to control scaling or fouling of the membranes; the raw water is then pressurized and forced through semipermeable membranes that remove salt, sediments, molecules, ions and even bacteria from the water. This process is called reverse osmosis. The product water then requires pH adjustment and degasification, addition of chlorine for disinfection and fluoride prior to being pumped into the distribution system. For water quality questions, call 786-552-4738.

The South Dade Water Supply System

The South Dade Water Supply System is comprised of five smaller water treatment plants that serve residents south of SW 264 Street in the unincorporated areas of the county. These five plants pump treated water from the Biscayne Aquifer into a common distribution system, which is separate from the main system mentioned above. Water from these plants is disinfected and stabilized for corrosion control. For water quality questions, call 786-552-4181.

Cómo se Procesa Nuestra Agua Potable

El Departamento de Agua y Alcantarillado administra tres plantas regionales de tratamiento de agua: la planta Alexander Orr Jr., la planta John E. Preston, y la planta de Hialeah. Existen cinco plantas de tratamiento de agua más pequeñas que conforman el Sistema de Abastecimiento de Agua de South Dade y la planta para el tratamiento de agua por ósmosis inversa de Hialeah.

Planta de Tratamiento de Agua Alexander Orr, Jr.

El agua de la planta Alexander Orr, Jr. recibe tratamiento de óxido de calcio para reducir su dureza, se le añade fluoruro, y luego es desinfectada y filtrada. Esta planta suministra agua proveniente del Acuífero de Biscayne. La planta Alexander Orr, Jr. presta servicios a los residentes al sur de la calle 8 hasta la calle 264 del suroeste. Para preguntas sobre la calidad del agua, llame al 786-552-4181.

Las Plantas de Hialeah y John E. Preston

El agua de estas otras dos plantas regionales de tratamiento de agua – Hialeah y John E. Preston – procede exclusivamente del Acuífero de Biscayne. Ellas, junto con la planta Alexander Orr, Jr., suministran agua procesada a un sistema de distribución común que corre a lo largo y ancho de la mayor parte del Condado Miami-Dade.

En general, la planta de Hialeah y la planta John E. Preston procesan el agua que se suministra a los residentes que viven al norte de la calle 8 del suroeste hasta la línea divisoria entre los condados Miami-Dade y Broward.

El agua de la planta de Hialeah recibe el mismo tratamiento. Se le añade fluoruro y se limpia además con aire para remover los compuestos orgánicos volátiles. Debido a que la fuente del agua suministrada a la planta Preston tiene un nivel más alto de materiales orgánicos naturales que el agua de las otras plantas, esta agua es sometida a un proceso ligeramente diferente conocido como "ablandamiento mejorado". Se desinfecta, fluoriza y filtra y luego pasa a través torres de limpieza por aire para eliminar los compuestos orgánicos volátiles. Este proceso tiene el beneficio adicional de reducir el tinte amarillo anteriormente presente en el agua suministrada por la planta Preston. Para preguntas sobre la calidad del agua, llame al 786-552-4738.

Planta Para el Tratamiento de Agua Por Ósmosis Inversa de Hialeah

La Ciudad de Hialeah y el Condado de Miami-Dade brindan servicio de suministro de agua a los residentes de la Ciudad de Hialeah y al área del noroeste del condado a partir de la planta para el tratamiento de agua por ósmosis inversa de Hialeah (ROWTP, por sus siglas en inglés). La planta obtiene el agua del Acuífero de la Florida, que con sus 1,400 pies de profundidad y sus aguas salobres subterráneas, constituye una alternativa al uso del agua proveniente del Acuífero de Biscayne.

La planta está compuesta por seis pozos de aguas subterráneas y tuberías. En su fase inicial, la planta brinda una capacidad de producción de 7.5 millones de galones al día (MGD, por sus siglas en inglés), de los cuales 3.75 MGD van hacia el sistema de distribución de la ciudad y 3.75 MGD hacia el sistema de distribución del condado.

Antes de enviar el agua salobre al proceso de ósmosis inversa, es necesario prepararla y someterla a un tratamiento previo que tiene por objeto ajustar las propiedades químicas de la misma para controlar la formación de sarro y el tapo-namiento de las membranas. Luego, se presuriza el agua sin procesar y se pasa a través de membranas semipermeables que eliminan la sal, los sedimentos, las moléculas, los iones e incluso las bacterias presentes en el agua. A este proceso se le conoce como ósmosis inversa. El agua que se obtiene requiere posteriormente de un ajuste del pH y de un proceso de degasificación, y se le agrega cloro y fluoruro para desinfectarla antes de bombearla hacia el sistema de distribución. Para preguntas sobre la calidad del agua sírvase llame al 786-552-4738.

El Sistema de Suministro de Agua del Sur de Miami-Dade

El sistema de suministro de agua del sur de Miami-Dade está compuesto por cinco pequeñas plantas de procesamiento de agua que prestan servicios a los residentes al sur de la Calle 264 del suroeste en el área no incorporada del condado. Estas cinco plantas bombean el agua procesada a un sistema común de distribución, separado del sistema principal antes mencionado. El agua de esas plantas es desinfectada y filtrada para controlar la corrosión. Para preguntas sobre la calidad del agua sírvase, llame al 786-552-4181.

2016 WATER QUALITY DATA

Listed below are 22 parameters detected in Miami-Dade's water during the reporting period. All are below maximum contaminant levels allowed. Not listed are many others we test for, but that were not detected. Unless otherwise noted, all parameters were tested in 2016. As you can see by the tables, our system had no violations. We're proud that your drinking water meets or exceeds all Federal, State and local requirements.

En la tabla siguiente se muestran 22 parámetros detectados en el agua del Condado ellos por debajo de los niveles máximos permitidos de contaminantes. La lista no refi detectados. A menos que se indique lo contrario, todos los parámetros fueron exami en este informe, nuestro sistema no ha incurrido en ninguna violación. WASD se eno, supera todos los requisitos federales, estatales y locales.

PARAMETER <i>Parámetros</i>	FEDERAL MCL (a) <i>MCL Federal (a)</i>	FEDERAL GOAL (b) <i>Meta Federal (b)</i>	STATE MCL <i>MCL Estatal</i>	YEAR TESTED <i>Año Examinado</i>	MAIN SYSTEM <i>Sistema Principal</i>	MCL VIOL <i>Y/N</i>	SOUTH DADE WATER SUPPLY SYSTEM <i>Sistema de Suministro del Sur de Miami-Dade</i>	MCL VIOL <i>Y/N</i>	NMB Water	MCL VIOL <i>Y/N</i>	
MICROBIOLOGICAL CONTAMINANTS Contaminantes Microbiológicos											
Total Coliform Bacteria (positive samples until March 31, 2016) <i>Totales de Bacterias Coliformes (c) muestras positivas hasta el 31 de marzo del 2016</i>	5%	0	5%	16 (h)	0.2%	NO	0%	NO	0%	NO	Natu Se er
Total Coliform Bacteria (Beginning April 1, 2016) <i>Totales de Bacterias Coliformes (a partir del 1 de abril del 2016)</i>	TT	0	TT	16 (h)	0	NO	0	NO	0	NO	Natu Se er
STAGE 2 DISINFECTION BYPRODUCTS Productos Secundarios al Proceso de Desinfectar											
Total Trihalomethanes (ppb)(d)(e) <i>Total Trihalometanos (ppb)(d)(e)</i>	80	N/A	80	16 (h)	48 (6-56)	NO	56 (11-77)	NO	19.3 (7.8-33.4)	NO	Byprc Produ
Haloacetic Acids (ppb)(d)(e) <i>Acidos Haloacéticos (ppb)(d)(e)</i>	60	N/A	60	16 (h)	39 (8-45)	NO	15 (2-17)	NO	13 (9.4-16.9)	NO	Byprc Produ
DISINFECTANTS Desinfectantes											
Chloramines (ppm) (f) <i>Cloraminos (ppm) (f)</i>	MRDL=4	MRDLG=4	MRDL=4	16 (h)	2.6 (ND-4.5)	NO	N/A	N/A	3.5 (0.7-4.0)	NO	Wate Adit.
Chlorine (ppm) (f) <i>Cloro (ppm) (f)</i>	MRDL=4	MRDLG=4	MRDL=4	16 (h)	N/A	N/A	1.7 (0.2-3.3)	NO	N/A	N/A	Wat Adit
INORGANIC CONTAMINANTS Contaminantes Inorgánicos											
Antimony (ppb) <i>Antimonio (ppb)</i>	6	6	6	16 (h)	0.2 (ND-0.2)	NO	0.7 (0.2-0.7)	NO	ND	NO	Discl Desa.
Arsenic (ppb) <i>Arsénico (ppb)</i>	10	0	10	16 (h)	1.5 (0.8-1.5)	NO	1.3 (0.6-1.3)	NO	ND	NO	Erosi La en
Barium (ppm) <i>Bario (ppm)</i>	2	2	2	16 (h)	0.006 (0.005-0.006)	NO	0.02 (0.01-0.02)	NO	0.003	NO	Erosi La er
Chromium (ppb) <i>Chromium (ppb)</i>	100	100	100	16 (h)	ND	NO	0.7 (0.4-0.7)	NO	ND	NO	Erosi La en
Copper (ppm) (g) (at tap) <i>Cobre (ppm) (g) (en la llave)</i>	AL = 1.3	1.3	AL = 1.3	16 (h)	0.06, 0 homes out of 124 (0%) exceeded AL 0.06, 0 hogar de 124 (0%) excedieron AL	NO	0.97, 1 home out of 36 (3%) exceeded AL 0.97, 1 hogar de 36 (3%) excedieron AL	NO	0.10, 0 homes out of 91 exceeded AL 0.10, 0 hogar de 91 (0%) excedieron AL	NO	Corrc Corc
Fluoride (ppm) <i>Fluoruro (ppm)</i>	4	4	4	16 (h)	0.9 (0.2-0.9)	NO	0.1	NO	0.56 (0.53-0.56)	NO	Eros pron Erosi pron
Lead (ppb) (point of entry) <i>Plomo (ppb) (punto de entrada)</i>	15	15	15	16 (h)	ND	NO	1.6 (0.16-1.6)	NO	ND	NO	Corr Corn
Lead (ppb) (g) (at tap) <i>Plomo (ppb) (g) (en la llave)</i>	AL = 15	0	AL = 15	16 (h)	2.1, 1 home out of 124 (1%) exceeded AL 2.1, 1 hogares de 124 (1%) excedieron AL	NO	1.4, 2 homes out of 36 (6%) exceeded AL 1.4, 2 hogares de 36 (6%) excedieron AL	NO	3.4, 3 homes out of 91 (3%) exceeded AL 3.4, 3 hogares de 91 (3%) excedieron AL	NO	Corr Corn
Nitrate (as N) (ppm) <i>Nitrato (como N) (ppm)</i>	10	10	10	16 (h)	0.37 (0.01-0.37)	NO	6 (1-6)	NO	ND	NO	Eros Erosi fert
Nitrite (as N) (ppm) <i>Nitrite (as N) (ppm)</i>	1	1	1	16 (h)	0.04 (ND-0.04)	NO	ND	NO	ND	NO	Eros Eros fert
Selenium (ppb) <i>Selenio (ppb)</i>	50	50	50	16 (h)	ND	NO	0.9 (ND-0.9)	NO	ND	NO	Ero La e
Sodium (ppm) <i>Sodio (ppm)</i>	NE	N/A	160	16 (h)	46 (26-46)	NO	30 (17-30)	NO	40 (35-40)	NO	Erc Ero
SYNTHETIC ORGANIC											
Hexachlorocyclo-pentadiene (ppt)	50	50	50	16 (h)	ND	NO	ND	NO	0.022 (ND-0.022)	NO	Dis Des
RADIOACTIVE CONTAMINANTS Contaminantes Radiológicos											
Alpha Emitters (pCi/L) <i>Emisores de Alfa (pCi/L)</i>	15	0	15	16 (h)	ND	NO	9.1 (ND-9.1)	NO	ND	NO	Ero: La e
Combined Radium (pCi/L) <i>Radio Combinado (pCi/L)</i>	5	0	5	16 (h)	ND	NO	0.9 (ND-0.9)	NO	ND	NO	Eros La ei
Uranium (µg/L) <i>Uranio (µg/L)</i>	30	0	30	16 (h)	1.2 (ND-1.2)	NO	9.5 (0.7-9.5)	NO	ND	NO	Erosi La er
PARAMETER Parámetros											
	FEDERAL MCL (a) <i>MCL Federal (a)</i>	FEDERAL GOAL (b) <i>Meta Federal (b)</i>	STATE MCL <i>MCL Estatal</i>	YEAR TESTED <i>Año Examinado</i>	MAIN SYSTEM <i>Sistema Principal</i>		SOUTH DADE WATER SUPPLY SYSTEM <i>Sistema de Suministro del Sur de Miami-Dade</i>		NMB Water		
Radon (pCi/L) <i>Radón (pCi/L)</i>	NE	NE	NE	16	241 (ND-241)		ND		N/A		Naturally o Ocurre natu

Miami-Dade durante el periodo del informe, todos los datos de muchos otros que examinamos, y que no fueron reportados en el 2016. Como puede observar en las tablas de la izquierda sucede en reportar que su agua potable reúne o

MAJOR SOURCES Fuentes Principales

...ally present in the environment
...uentra naturalmente en el medio ambiente

...ally present in the environment
...uentra naturalmente en el medio ambiente

...duct of drinking water chlorination:
...cto secundario al procesar el agua potable con cloro

...duct of drinking water chlorination:
...cto secundario al procesar el agua potable con cloro

...additive used to control microbes
...o utilizado para controlar microbios

...additive used to control microbes
...o utilizado para controlar microbios

...large from fire retardants, electronics, solder
...ho de resistentes al fuego, electrónicos, soldadura

...on of natural deposits
...sión de depósitos naturales

...on of natural deposits
...sión de depósitos naturales

...on of natural deposits
...sión de depósitos naturales

...sion of household plumbing systems
...sion del sistema de plomería del hogar

...on of natural deposits; water additive which
...otes strong teeth
...n de depósitos naturales; aditivo al agua, el cual
...eve dientes sanos

...sion of household plumbing systems
...sion del sistema de plomería del hogar

...sion of household plumbing systems
...sion del sistema de plomería del hogar

...on of natural deposits; runoff from fertilizer use
...n de depósitos naturales; desecho del uso de
...zantes

...on of natural deposits; runoff from fertilizer use
...n de depósitos naturales; desecho del uso de
...zantes

...on of natural deposits
...sion de depósitos naturales

...on of natural deposits and sea water
...n de depósitos naturales y de agua de mar

...large from chemical factories
...ho proveniente de fábricas de productos químicos

...on of natural deposits
...sion de depósitos naturales

...on of natural deposits
...sion de depósitos naturales

...on of natural deposits
...sion de depósitos naturales

MAJOR SOURCES Fuentes Principales

...occurring in soil and rock formations
...almente en formaciones rocosas y en la tierra

Definitions / Definiciones

In the tables to the left, you may find unfamiliar terms and abbreviations. To help you better understand these terms we've provided the following definitions. Es posible que en las tablas de la izquierda encuentre términos y abreviaturas que no conozca. Para ayudarle a comprender mejor estos términos le presentamos las siguientes definiciones.

Maximum Contaminant Level or MCL: The highest level of a contaminant that is allowed in drinking water. MCLs are set as close to the MCLGs as feasible using the best available treatment technology.

Nivel máximo del contaminante: (MCL, por sus siglas en inglés): nivel máximo del contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se fijan lo más cercano posible a los MCLG, utilizando la mejor tecnología de tratamiento disponible.

Maximum Contaminant Level Goal or MCLG: The level of a contaminant in drinking water below which there is no known or expected risk to health. MCLGs allow for a margin of safety. Meta del nivel máximo del contaminante (MCLG, por sus siglas en inglés): nivel de concentración de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conoce o espera que constituya un riesgo para la salud. Los MCLGs brindan un margen de seguridad.

Action Level (AL): The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers treatment or other requirements that a water system must follow. *Nivel de acción (AL, por sus siglas en inglés): concentración de un contaminante que, de ser excedida, desencadena el tratamiento u otra norma que el sistema de agua debe seguir.*

Maximum residual disinfectant level or MRDL: The highest level of a disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition of a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants. *Nivel máximo de un desinfectante secundario (MRDL, por*

sus siglas en inglés): nivel máximo permitido de un desinfectante en el agua potable. Existen pruebas convincentes que demuestran que es necesario agregar un desinfectante para controlar los contaminantes microbianos.

Maximum residual disinfectant level goal or MRDLG: The level of a drinking water disinfectant below which there is no known or expected risk to health. MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectants to control microbial contaminants. Meta del nivel máximo de un desinfectante residual (MRDLG, por sus siglas en inglés): nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo del cual no se conoce o espera que constituya un riesgo para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

"ND" means not detected and indicates that the substance was not found by laboratory analysis. *ND: no detectado. Indica que el análisis de laboratorio no halló la sustancia.*

Parts per million (ppm) or milligrams per liter (mg/L) – one part by weight of analyte to 1 million parts by weight of the water sample. *Partes por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/L): una parte por peso de lo analizado a un millón de partes por peso de la muestra de agua.*

Parts per billion (ppb) or micrograms per liter (µg/L) – one part by weight of analyte to 1 billion parts by weight of the water sample. *Partes por mil millones (ppb) o microgramos por litro (µg/L): una parte por peso de lo analizado a mil millones de partes por peso de la muestra de agua.*

picoCurie per liter (pCi/L) - measure of the radioactivity in water. *picoCurie por litro (pCi/L): medida de radioactividad en el agua.*

Abbreviations / Abreviaturas

AL = Action Level *Nivel de acción*

MCL = Maximum Contaminant Level
Nivel Máximo de Contaminante

MRDL = Maximum Residual Disinfectant Level *Nivel máximo del residuo desinfectante*

MRDLG = Maximum Residual Disinfectant Level Goal
Meta para el nivel máximo del residuo desinfectante

N/A = Not Applicable *No Aplica*

ND = Not Detected *Nada fue detectado*

NE = None Established *No está establecido*

pCi/L = picoCuries per Liter *picoCuries por Litro*

ppb = Parts per billion or micrograms per liter (µg/L) *Partículas por millar de millones o microgramos por litro (µg/L)*

ppm = Parts per million or milligrams per liter (mg/L) *Partes por millón o miligramos por litro (mg/L)*

() = Ranges (low - high) are given in parentheses where applicable
Niveles de extensión (bajo - alto) son presentados en paréntesis cuando aplica

The value preceding the parentheses is the highest detected level reported for the monitoring period except for disinfection byproducts and disinfectants, where the running annual average is reported. *El valor que precede al paréntesis es el nivel más alto detectado y reportado durante el período de análisis, excepto para los desinfectantes y sus productos secundarios, en cuyo caso se reporta el promedio anual.*

Notes / Anotaciones

(a) MCL = Maximum Contaminant Level
Nivel Máximo de Contaminante

(b) Federal Goal (Metas Federales) = MCLG = Maximum Contaminant Level Goal *Meta máxima de nivel de contaminante*

(c) The MCL for total coliform bacteria states that drinking water must not show the presence of coliform bacteria in ≥ 5% of monthly samples. A minimum of 420 samples for total coliform bacteria testing are collected each month from the Main System (55 samples from the South Dade Water Supply distribution system) in order to demonstrate compliance with regulations. *El nivel máximo de la bacteria coliforme indica que el agua potable no puede mostrar la presencia de dicha bacteria en ≥ 5% de las muestras mensuales. De acuerdo con las regulaciones establecidas, un mínimo de 420 muestras para un total de la bacteria coliforme son recogidas mensualmente del sistema principal (55 muestras del sistema de suministro de agua del sur de Miami-Dade).*

(d) A total of 32 samples for Total Trihalomethane and Haloacetic Acid testing are collected per year from the Main System (6 from the North Miami Beach System) in order to demonstrate compliance with State regulations. Compliance is based on a locational running annual average. This is the value which precedes the parentheses.

(d) Anualmente se recogen 32 muestras de trihalometano total y ácido haloacético del sistema principal (6 muestras del sistema de distribución de North Miami Beach) con el objetivo de demostrar el cumplimiento con las regulaciones estatales. Dicho cumplimiento se basa en la media móvil anual por ubicación. Este es el valor que precede al paréntesis.

(e) A total of 16 samples for Total Trihalomethane and Haloacetic Acid testing are collected per year from the South Dade Water Supply System in order to demonstrate compliance with State regulations. Compliance is based on a locational running annual average. This is the value which precedes the parentheses. (e) Anualmente se recogen 16 muestras de Trihalometano Total y Ácido Haloacético del sistema de distribución de suministro de agua del Sur de Dade con el objetivo de dem-

onstrar el cumplimiento con las regulaciones estatales. Dicho cumplimiento se basa en la media móvil anual por ubicación. Este es el valor que precede al paréntesis.

(f) Compliance is based on a running annual average, computed quarterly from monthly samples collected during total coliform bacteria testing. *El cumplimiento se basa en un promedio anual corriente, computado trimestralmente de muestras recogidas mensualmente durante las pruebas totales de bacteria coliforme.*

(g) 90th percentile value reported. If the 90th percentile value does not exceed the AL (i.e., less than 10% of the homes have levels above the AL), the system is in compliance and is utilizing the prescribed corrosion control measures. *El 90 por ciento del valor fue reportado. Si el 90 por ciento no excede el AL, {por consiguiente, menos del 10% de los hogares tienen niveles por encima del AL}, el sistema está de acuerdo con las regulaciones y está utilizando las medidas prescritas de controlar la corrosión.*

(h) The data presented for the Main System, South Dade Water Supply System and North Miami Beach System is from the most recent testing conducted for these parameters in accordance with regulations.

(h) La información que se presenta en relación con el Sistema principal, el sistema del Sur de Dade y el sistema de North Miami Beach proviene de las pruebas más recientes realizadas en relación con estos parámetros y de conformidad con las regulaciones.

(i) Fluoride testing to demonstrate compliance with State regulations is required every three years in accordance with the State's monitoring framework. However, fluoride levels are monitored daily for the Main System treatment plants where fluoride is added to promote strong teeth. *Pruebas de fluoruro para demostrar concordancia con las regulaciones estatales son requeridas cada tres años. Sin embargo, en el sistema principal, donde se añade fluoruro para promover dentaduras fuertes, los niveles de fluoruro son examinados diariamente.*

